




Installationsvejledning

Gulvvarmesystem Drejeknaptermostat (uden internet)

**KL08RF
og
HTR-RF20 rumtermostat**

Denne instruktion beskriver en gulvvarme installation med en KL08RF Kontrolboks og en eller flere HTR-RF20 rumtermostater med drejeknap

1

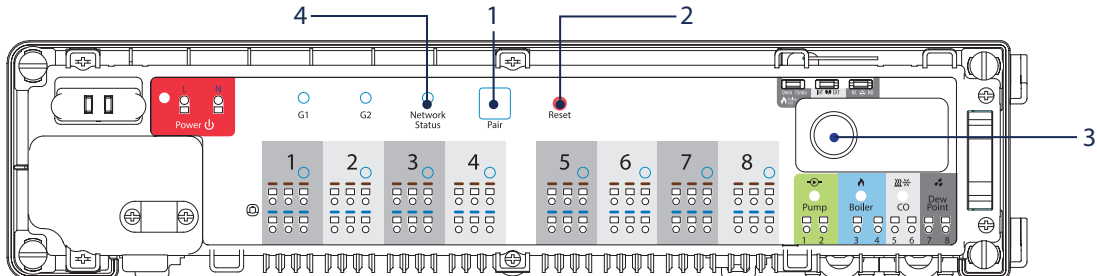


Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) blinker grønt med jævne intervaller, så gå direkte til punkt **2**

Hvis kontrolboksens netværksstatus-lampe(4) er fast grøn eller blinker 2 gange efterfulgt af en pause) anbefaler vi at nulstille kontrolboksen inden starten af installationen:

1. Tryk på "ringklokken"(3) som sidder til højre på kontrolboksen i 15 sekunder, eller til den lyser Orange
2. (Kun hvis netværksstatus-lampen(4) lyser fast grøn) Tryk på pair-knappen(1) i 30 sekunder indtil netværksstatuslampen begynder at blinke. Hvis dette ikke lykkes, så gentag trykket.
3. Tryk på "reset"(2) i 1 sekund. Kontrolboksens lamper vil blinke (ikke alle lamper)

Når netværksstatus-lampen(4) blinker jævnt grønt er kontrolboksen klar til tilslutning.


2




Tryk på "ringklokken" som sidder til højre på kontrolboksen i 5 sekunder, så netværket åbnes for tilslutning af nye enheder: Den røde ring blinker.

Det første som vil ske er at Netværksstatus-lampen på kontrolboksen (se billede ovenover-(4)) vil blive fast grøn.

3

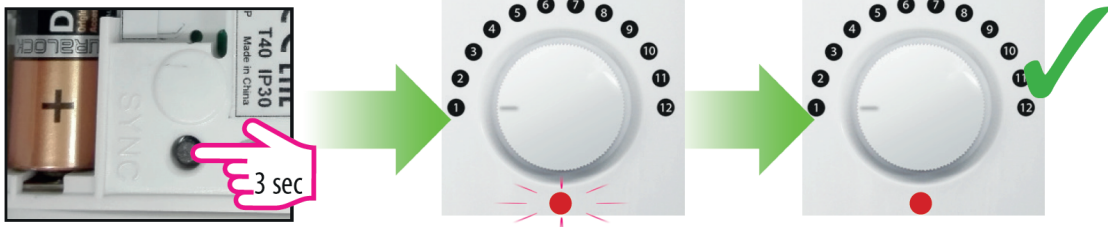


Efter batterier er sat i rumtermostaten, så tryk 3 sekunder på sync knappen(se billede). LED på forside vil begynde at blinke og til sidst blive fast rød når rumtermostaten har fundet og automatisk er blevet tilsluttet netværket.

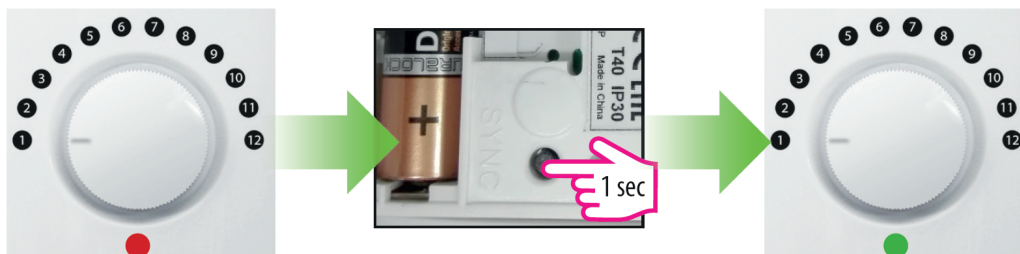4

Før det første tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken kontrolboks skal denne rumtermostat tilsluttes. Der kan tilsluttes op til 9 kontrolbokse til ét system. Hvis der kun er en kontrolboks skal drejeskive stå på 1. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden vil blinke grønt én gang for at bekræfte.

5

Før det andet tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken gruppe skal denne rumtermostat tilsluttes. Da gruppering ikke bruges med denne type rumtermostat skal drejeskive stå på 1. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden vil blinke grønt én gang for at bekræfte.

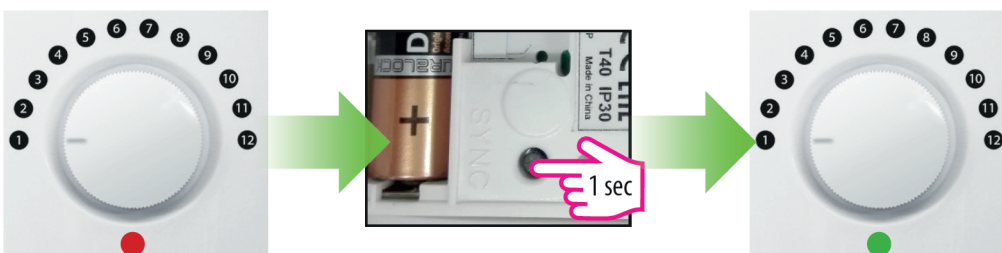6

Før det tredje og sidste tryk på sync-knappen skal du med drejeskiven angive hvilken zone (på kontrolboksen) skal denne rumtermostat styre. Sæt drejeskiven på det valgte zonennummer. Tryk på sync-knappen og LED på forsiden vil blinke grønt det samme antal gange som zonennummeret for at bekræfte. F.eks. tilslutning til zone 5 vil give 5 grønne blink

Installationen af denne rumtermostat er færdig.

Hvis flere rumtermostater skal installeres gå tilbage til punkt **3**


7



Hvis noget går galt med installation, så nulstil rumtermostaten og prøv igen.

Nulstilling af termostat:
Tryk 10 sekunder på sync knappen indtil LED blinke orange. Vent til LED holder op med at blinke og start igen fra punkt **3**

8



Når alle rumtermostater er installeret:

Luk netværket for yderligere tilslutning, ved at holde knappen inde i 5 sekunder, indtil den røde LED lyser fast rødt.

SALUS NORDIC A/S
Rønhøjvej 12
8300 Odder
DANMARK

SALG og TEKNISK
TLF: +45 53534499
EMAIL: mail@salus-controls.dk

Udsendt: JUNI 2019

Som en del af Salus-Controls strategi om at udvikle og forbedre produkterne, forbeholder vi os ret til uden yderligere varsel, at ændre specifikationer, design og materiale på de i kataloget viste produkter. SALUS Controls er medlem af Computime Group

www.salus-controls.dk